

Uchwała Nr 21/19/Z/VI
Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 11.04.2018r.

w sprawie: przyjęcia wytycznych w dotychczas ustalania szerokości pasa technologicznego.

Na podstawie art. 15 ust. 2 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity Akt notarialny Repertorium „A” Numer 10157/2018 z dnia 12.07.2018r.), sporządzonej w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Mikler, Jerzy Mikler w Bytomiu

Zarząd uchwała, co następuje:


§ 1

Wyraża zgodę na przyjęcie ogólnie obowiązujących wytycznych w zakresie ustalania szerokości pasa technologicznego wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu- Dyrektor Spółki
mgr inż. Henryk Dolewka

.....


**Zasady ustalania szerokości pasa technologicznego
(służebności przesyłu) dla infrastruktury ciepłowniczej**

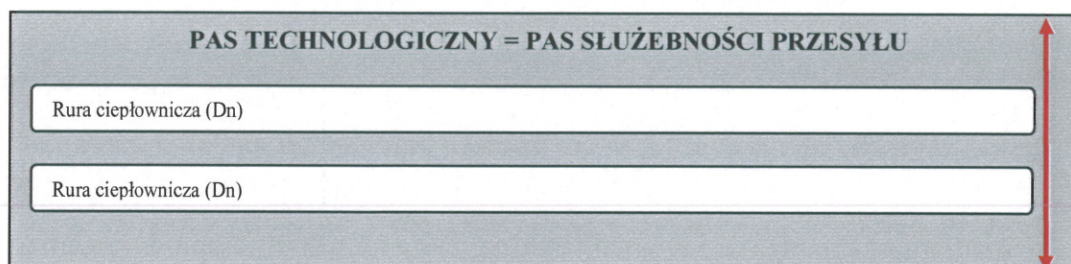

Lp.	Średnica sieci ciepłowniczej 2 Dn (2 rury ciepłownicze)	Szerokość pasa eksploatacji - pasa służebnego [m]		
		Sieć ciepłownicza nadziemna	Sieć ciepłownicza preizolowana	Sieć ciepłownicza kanałowa
1	25	----	2,10	2,10
2	32	----	2,10	2,10
3	40	----	2,10	2,10
4	50	----	2,10	2,10
5	65	----	2,10	2,10
6	80	----	2,10	2,10
7	100	----	2,10	2,10
8	125	----	2,10	2,10
9	150	----	2,10	2,10
10	200	----	3,70	3,70
11	250	----	3,70	3,70
12	300	----	3,70	3,70
13	350	----	3,70	3,70
14	400	3,70	3,70	3,70
15	500	4,30	3,70	4,30
16	600	4,30	3,70	4,30
17	700	4,30	3,70	4,30

Uwagi:

1. Sieć ciepłownicza to obiekt liniowy dwu-przewodowy, w którym medium jest woda o parametrach maksymalnych (przy minus 20°C) = 120/70°C i ciśnieniu 1,6MPa

2. Zewnętrzna instalacja odbiorcza to obiekt liniowy dwu-przewodowy, w którym medium jest woda o parametrach maksymalnych (przy minus 20°C) = 80/60°C i ciśnieniu 0,6 MPa

3. Dla zewnętrznych instalacji odbiorczych 4 - przewodowych (co+cwu) przyjmuje się szerokość pasa z zastosowaniem współczynnika korygującego *1,2

4. Współczynnik współkorzystania z nieruchomości przez Spółkę jest wyznaczany ostatecznie przez rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Henryk Dolewka